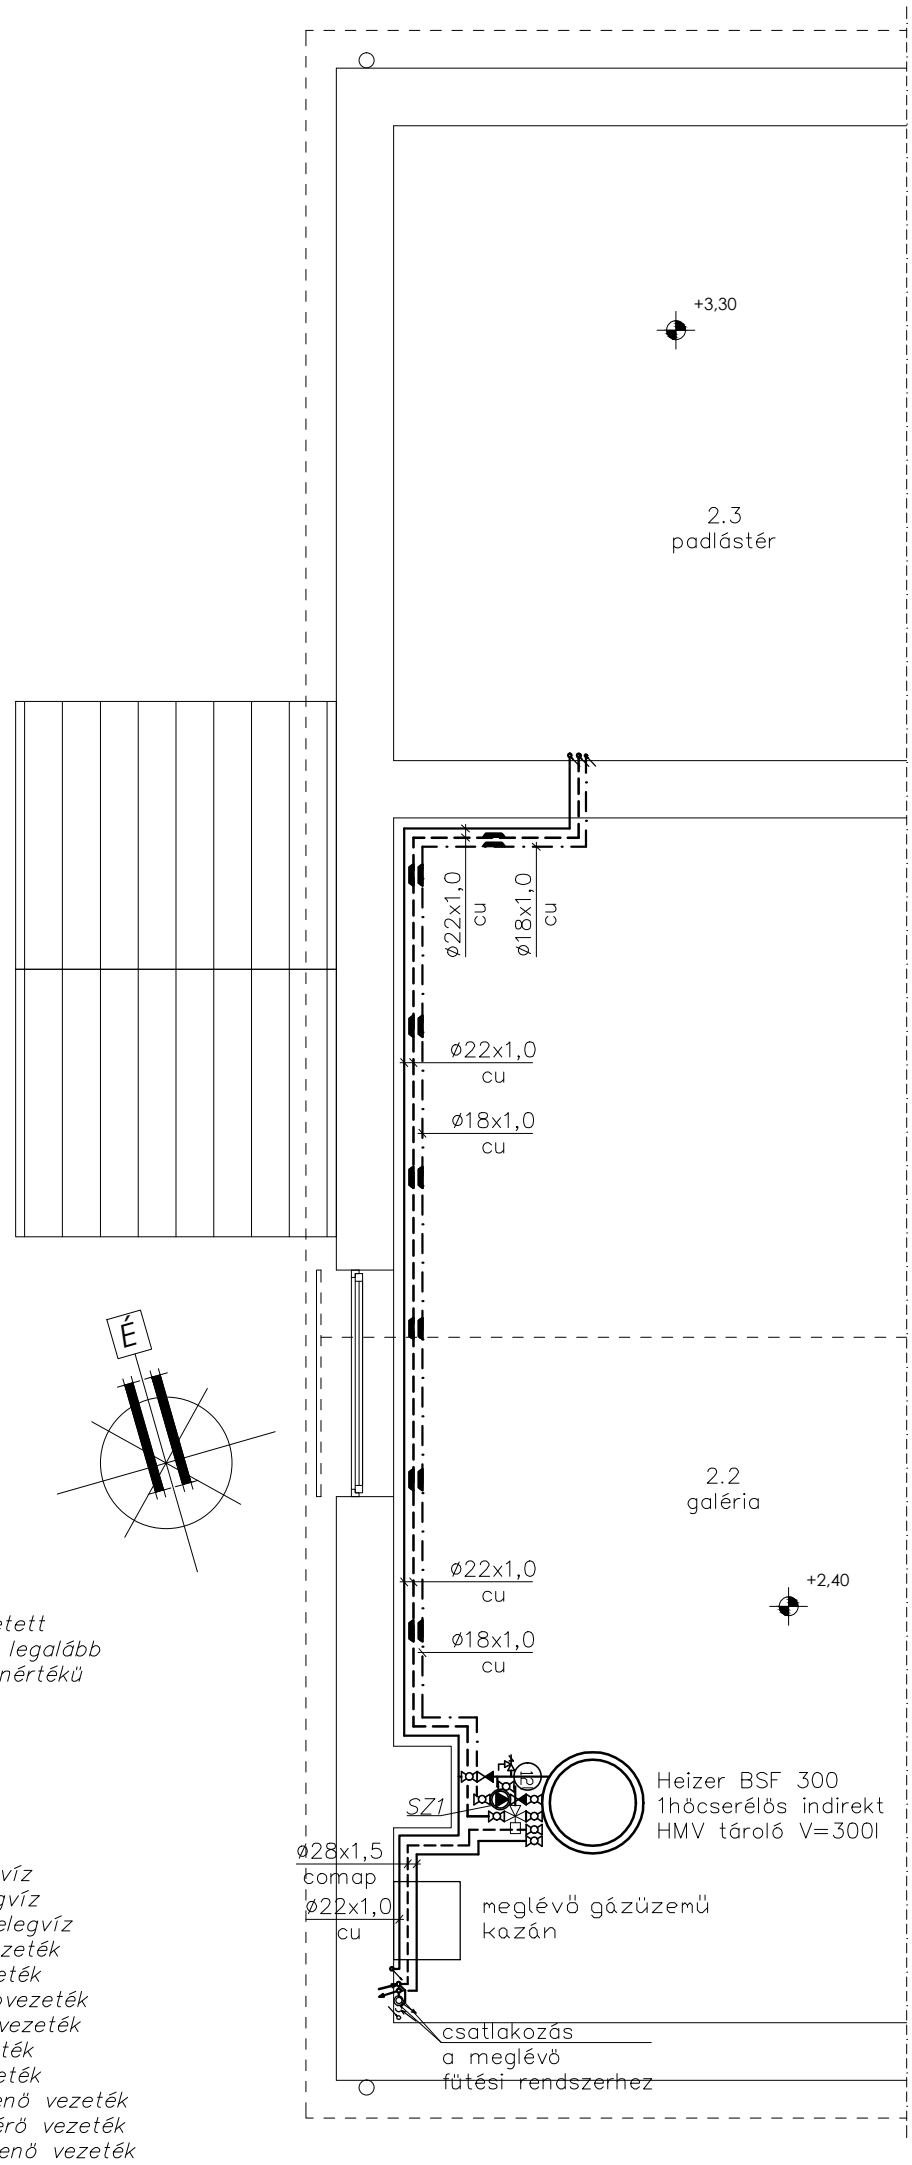

MEGJEGYZÉS

A padlástérben és álmennyezetben vezetett hideg, meleg és cirkulációs vezetékeket legalább 13mm vastag Kaiflex EF vagy vele egyenértékű csőszigeteléssel kell ellátni.

JELMAGYARÁZAT

	meglévő hálózati hidegvíz
	tervezett hálózati hidegvíz
	tervezett használati melegvíz
	tervezett cirkulációs vezeték
	tervezett csatorna vezeték
	tervezett csatorna alapvezeték
	meglévő csatorna alapvezeték
	meglévő cseppvíz vezeték
	tervezett cseppvíz vezeték
	meglévő fűtési előremenő vezeték
	meglévő fűtési visszatérő vezeték
	tervezett fűtési előremenő vezeték
	tervezett fűtési visszatérő vezeték
	csapadékvíz vezeték
M1	*ESBE VRG231 1" Kvs 10 irányváltó szelep+ARA600 motor*
T1	*ESBE VTA532 3/4" termosztatikus keverőszelep*
SZ1	*Grundfos UP 15-14B cirkulációs szivattyú*

Ezen terv a lent nevezett tervező szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A módosítások mentesítik a tervezőt a garanciális és szavatossági felelősége alól!
A tervek illetéktelen felhasználása büntetőjogi felelősséget von maga után.

Rajz megnevezése:
Vízellátás-csatornázás főépület emelet alaprajz "Happy Bike" Kerékpáros centrum kialakításának épületgépészeti kiviteli terve

Építtető: Letenye Város Önkormányzata
8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Építés helye: 8868 Letenye, Eötvös József utca 25. ; hrsz.:588.

Tervező: Vajda Csaba
G-T/20-0594

Rajzszám: Gvcs-02
Méretarány: M 1:50
Dátum: 2018.07.13

TERMGÉP
Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező kft.
Nagyrécse, Inkey L. u. 10
termgepkft@ynet.hu