


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

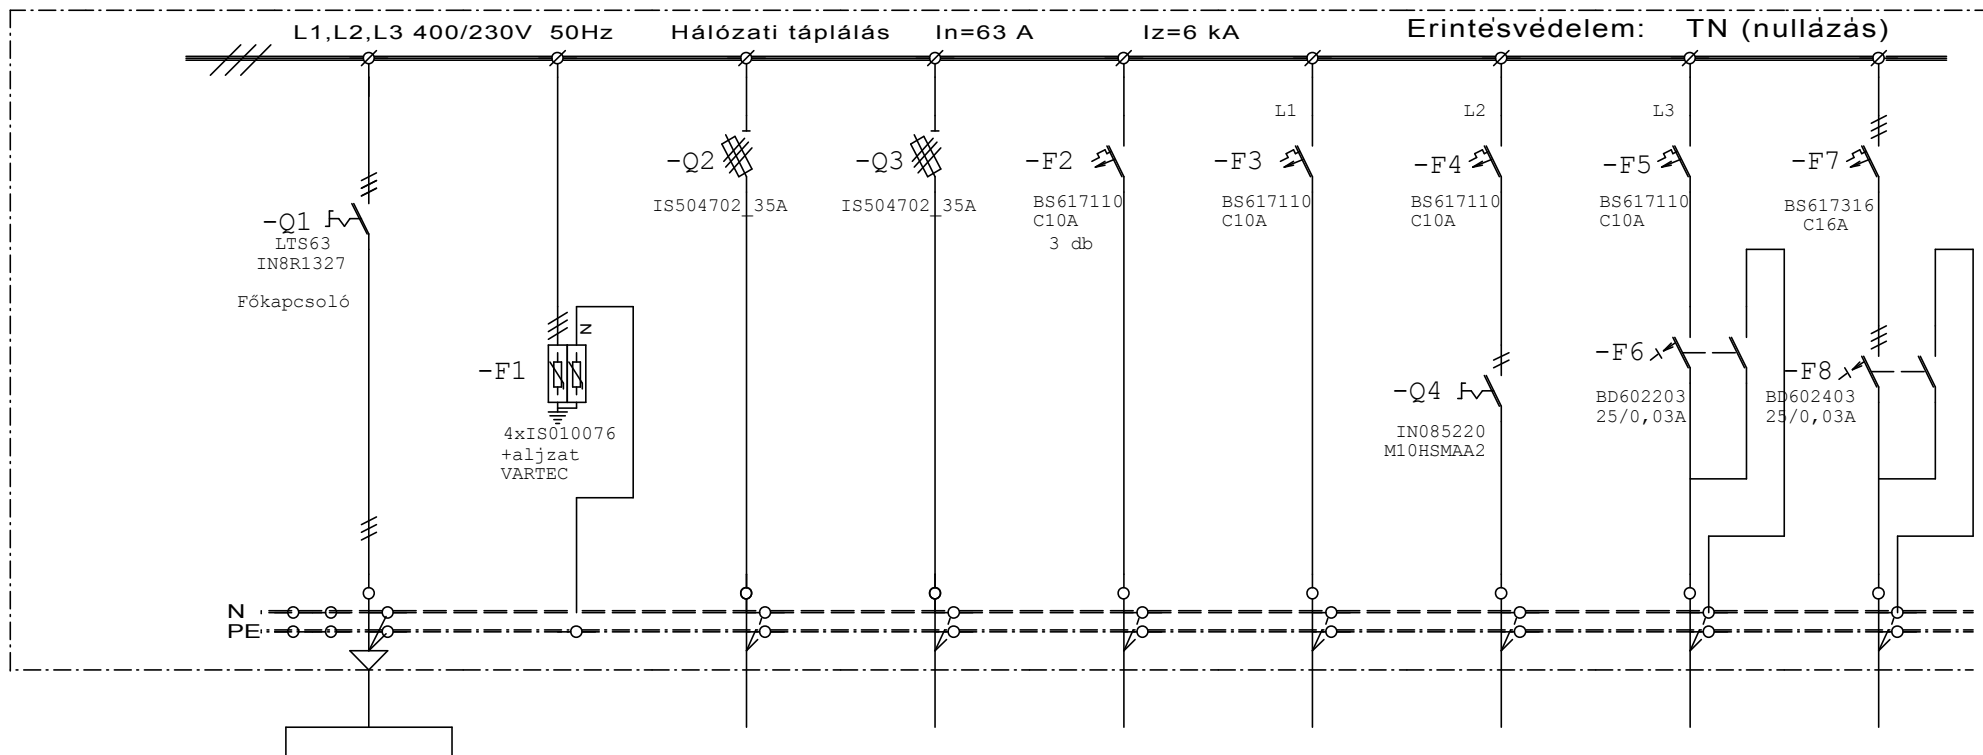


		Ny-i oldal		K-i oldal							
LEÁGAZÁS SZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS FE elosztóból	Tűlfesz. védelem "C" fokozat TNS	Csarnoktér "CS" csatl. tábla 1	Csarnoktér "CS" csatl. tábla 2	Csarnoktér világítás	Külső világítás	Kijáratmutató világítás +biztonsági vil.	Hűtőkonténerek világítás	Szekcinált kapu		
TELJESÍTM. [kW]			8	8	3 x 0,9	0,2	0,2	0,3	1,5		
ÁRAMERŐSSÉG [A]											
KISAUTOMATA					3x1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	3p "C16A" 6kA		
BIZTOSÍTÓ			TYTANII 3 x 35A	TYTANII 3 x 35A							
KAPCSOLÓ	3P 63A modul, forgó						2p 20A modul, forgó	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 4p 25/0,03A		
HÓKIOLDÓ											
VEZETÉK	TIPUS	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	
	KER.(mm ²)	5 x 10		5 x 6	5 x 6	5 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	5 x 2,5	

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező:				Terv szám:			
Jel	Dátum	Név	PROFI-VILL '94 Kft.				2018/34			
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A				Lapok száma: 3			
			LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC				Dátum: 2018.10.07			
			H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389				Lap: 1			
			VILLAMOS TERV				Rajzszám: VE-03			
			"2E" jelű elosztó				Előző lap:			
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező: Drávucz Mihály				Fájl név: 2Elosztó			
			Engedély szám: V-T 20-219				Követő lap: 2			
							Szoftver: WSCAD			


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

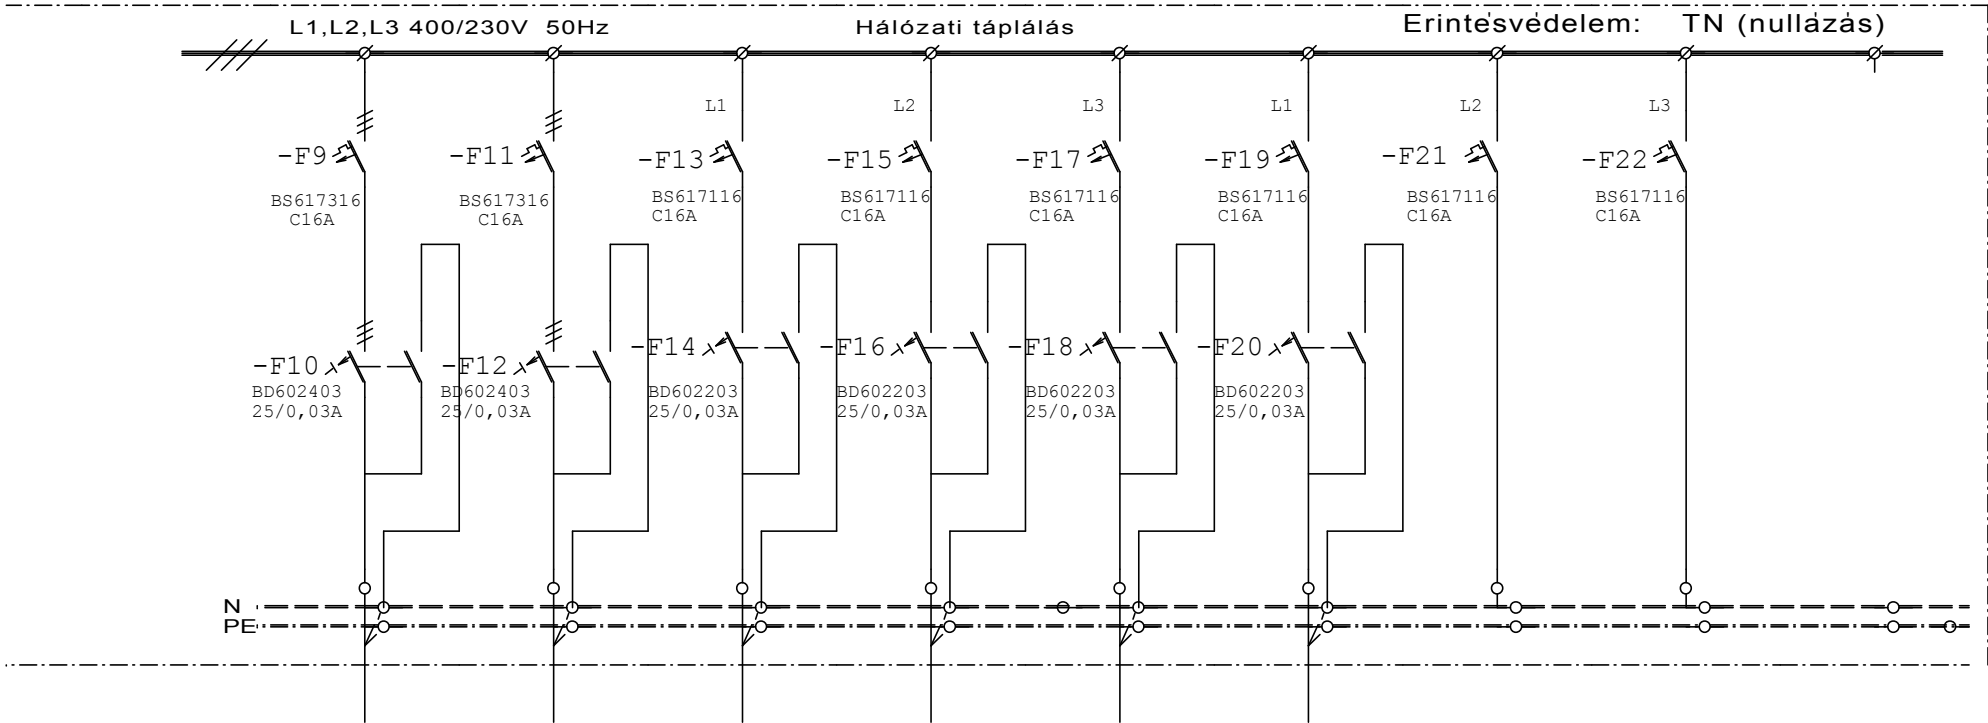

LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS	Szekcinált kapu 2	Szekcinált kapu 3	Hűtőkamra aggregát 1	Hűtőkamra aggregát 2	Hűtőkamra aggregát 3	Általános 230V-os dugalj szervíz	Tartalék	Tartalék	
TELJESÍTM. [kW]	1,5	1,5	2 230V	2 230V	2 230V	1,5			
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	3p "C16A" 6kA	3p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ	ÁVK (RCD) 4p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 4p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A			
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J			
	KER.(mm ²)	5 x 2,5	5 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5			

Változások			A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei			
Jel	Dátum	Név	Tervező:		Terv szám:	
			PROFI-VILL '94 Kft.		2018/34	
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár,Rét u. 58/A		Lapok száma:	3
			LETENYE VÁROS TERMELŐI PIAC		Dátum:	2018.10.07
			H-8868 Letenye,Bécsi-patak, hrsz.: 389		Lap:	2
			VILLAMOS TERV		Rajzszám:	VE-03
			"2E" jelű elosztó		Előző lap:	1
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező:		Fájl név:	2Elosztó
			Drávucz Mihály		Követő lap:	3
			Engedély szám: V-T 20-219		Szoftver: WSCAD	

Schneider
Kaedra
13437

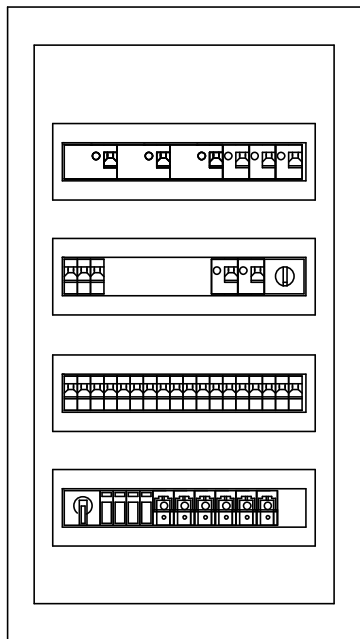

Kaedra moduláris kiselosztó

Méret: ma x szé x mé
842 x448 x178 mm

4 soros, soronként 18 KE, össz:72 KE

Védettség: IP65
IK09

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "2E" elosztó
- 3 Főkapcsoló

Szerelési mód: falon kívül szerelve

Szerelési magasság: alsó széle +0,8 m a padlóvonál felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező:			Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	PROFI-VILL '94 Kft.			2018/34		
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389 VILLAMOS TERV "2E" jelű elosztó			Lapok száma: 3 Dátum: 2018.10.07		
						Lap: 3 Rajzszám: VE-03		
						Előző lap: 2 Fájlnév: 2Eelosztó		
Tart.: Szekrény terv			Tervező: Dr. Árvucz Mihály			Követő lap:		
			Engedély szám: V-T 20-219			Szoftver: WSCAD		