



0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

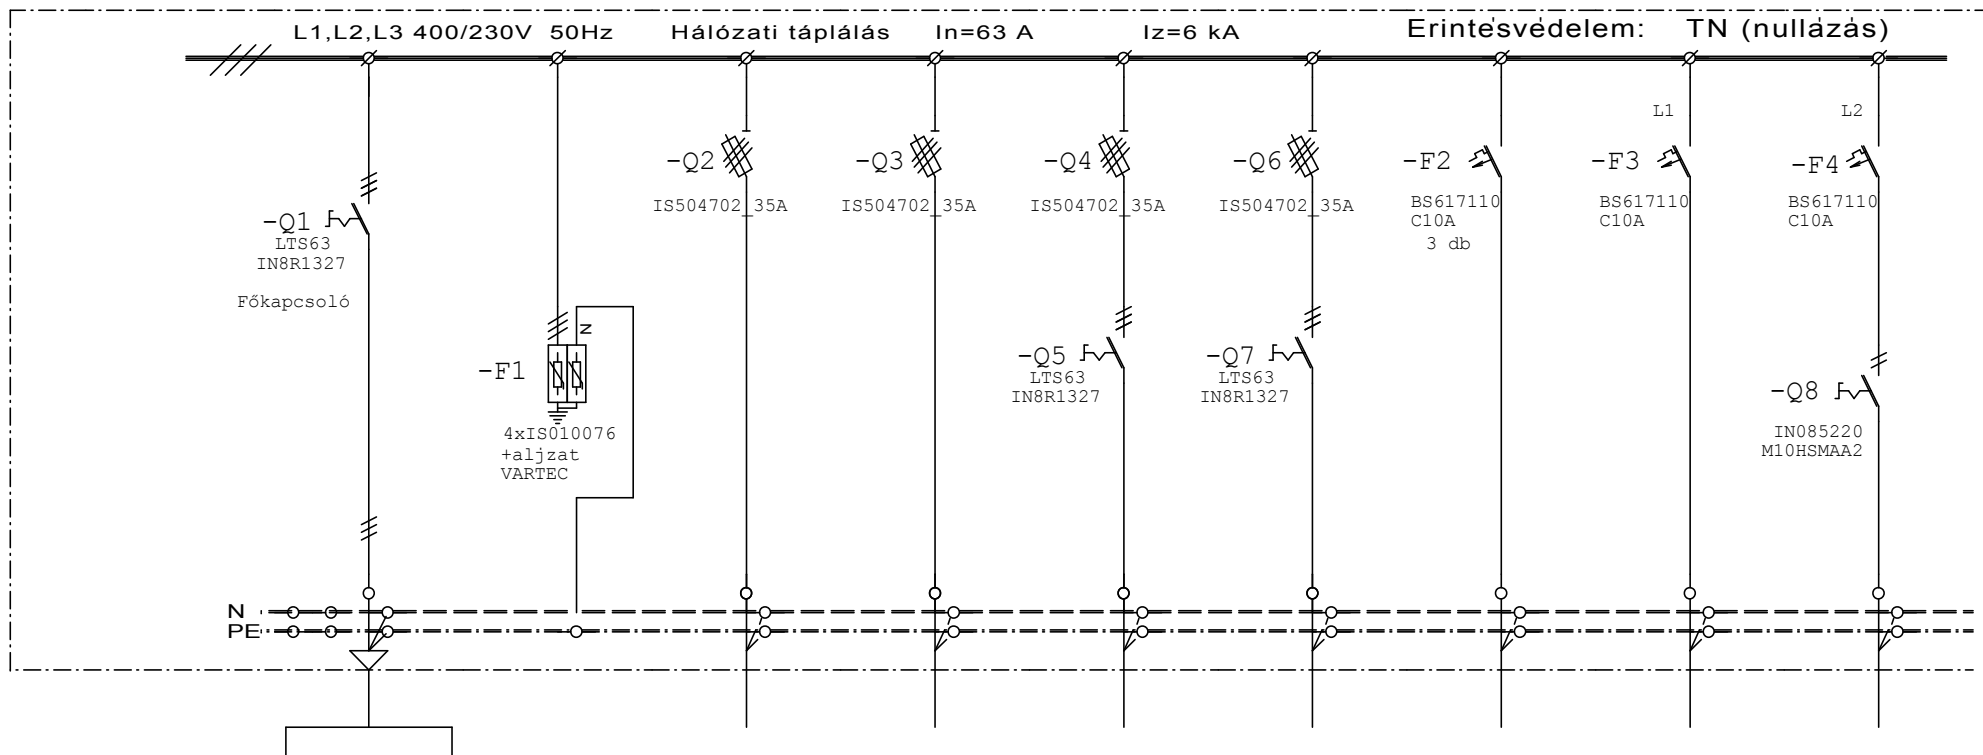

		Ny-i oldal		K-i oldal					
LEÁGAZÁS SZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS FE elosztóból	Tűlfesz. védelem "C" fokozat TNS	Csarnoktér "CS" csatl. tábla 1	Csarnoktér "CS" csatl. tábla 2	Külső "CSZ" csatl. tábla 1	Külső "CSZ" csatl. tábla 2	Csarnoktér világítás	Külső világítás	Kijáratmutató világítás +biztonsági vil
TELJESÍTM. [kW]			8	8	8	8	3 x 0,9	0,3	0,2
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA							3x1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA
BIZTOSÍTÓ			TYTANII 3 x 35A	TYTANII 3 x 35A	TYTANII 3 x 35A	TYTANII 3 x 35A			
KAPCSOLÓ	3P 63A modul, forgó				3P 63A modul, forgó	3P 63A modul, forgó			2p 20A modul, forgó
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
	KER.(mm ²)	5 x 10		5 x 6	5 x 6	5 x 6	5 x 6	5 x 1,5	3 x 1,5

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező:			Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	PROFI-VILL '94 Kft.			2018/34		
			Projekt: SEBREG Kft Dombóvár, Rét u. 58/A			Lapok száma: 3		
			LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC			Dátum: 2018.10.07		
			H-8868 Letenye, Bécsi-patak, hrsz.: 389			Lap: 1		
			VILLAMOS TERV			Rajzszám: VE-02		
			"1E" jelű elosztó			Előző lap:		
						Fájl név: lElosztó		
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező: Drávcz Mihály			Követő lap: 2		
			Engedély szám: V-T 20-219			Szoftver: WSCAD		

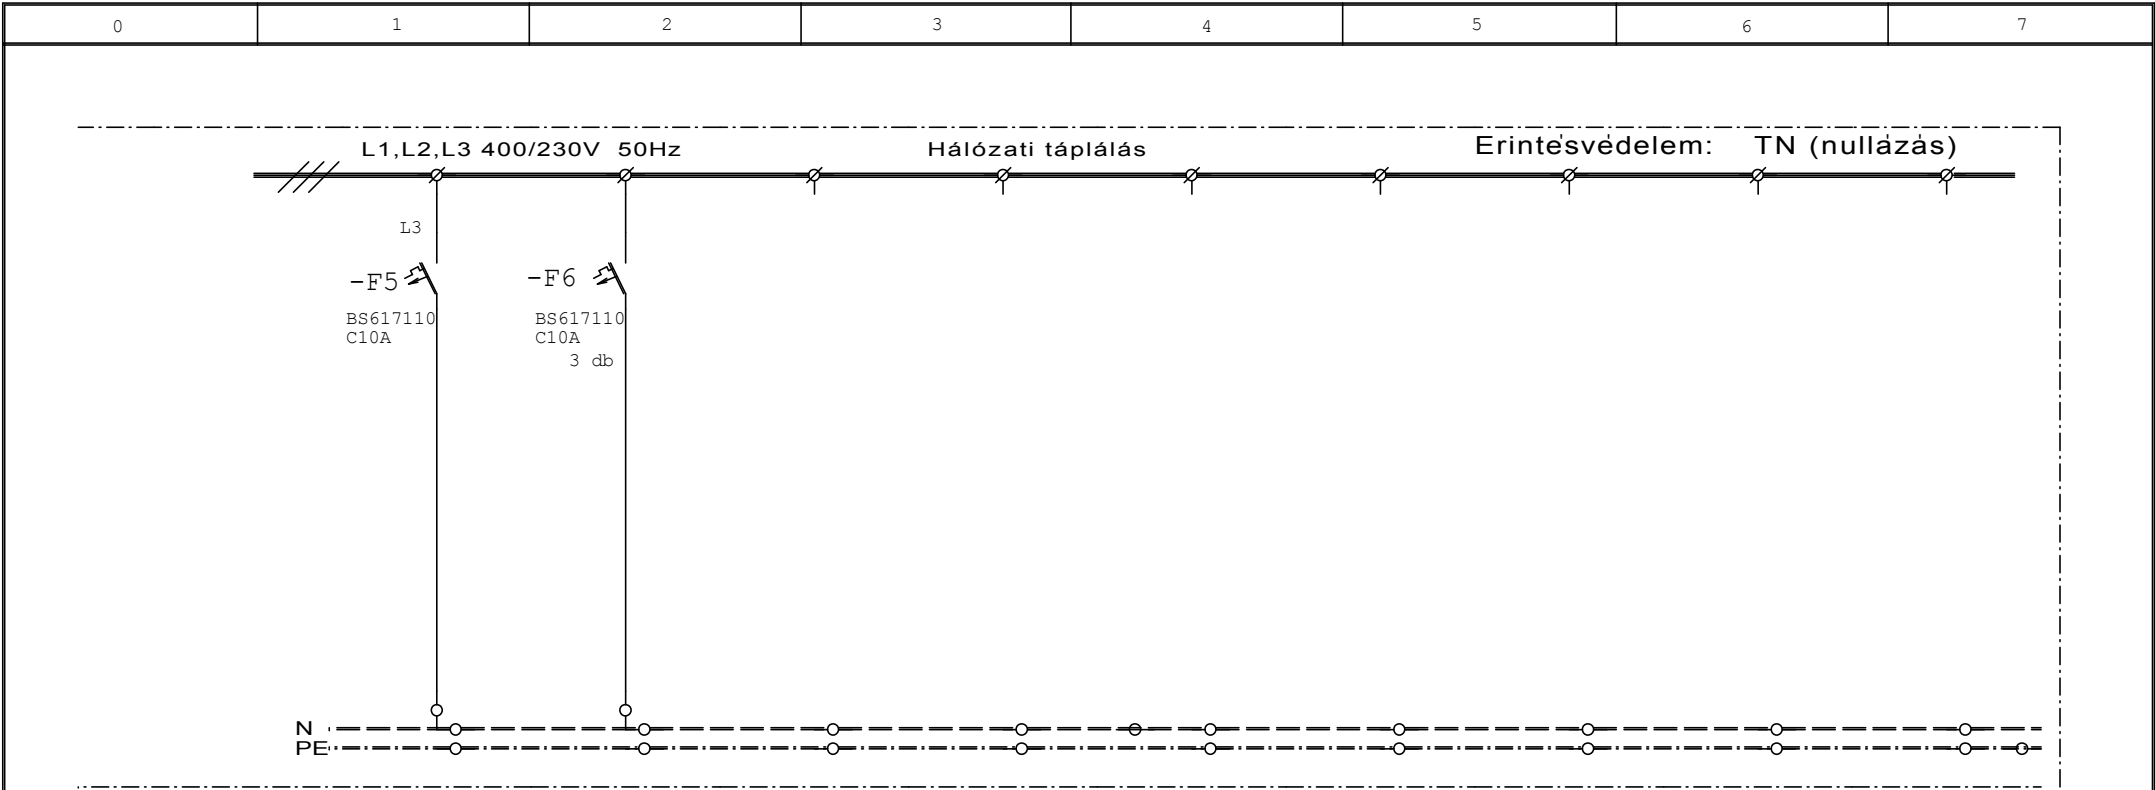

LEÁGAZÁS SZÁM		9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS		Tartalék		Tartalék						
TELJESÍTM. [kW]										
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
KISAUTOMATA		1p "C10A" 6kA	3x1p "C16A" 6kA							
BIZTOSÍTÓ										
KAPCSOLÓ										
HŐKIOLDÓ										
VEZETÉK	TIPUS									
	KER.(mm ²)									

Változások			A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei			
Jel	Dátum	Név	Tervező:		Terv szám:	
			PROFI-VILL '94 Kft.		2018/34	
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A		Lapok száma:	3
			LETENYE VÁROS TERMELŐI PIAC		Dátum:	2018.10.07
			H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389		Lap:	2
			VILLAMOS TERV		Rajzszám:	VE-02
			"1E" jelű elosztó		Előző lap:	1
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező:		Fájl név:	1Elosztó
			Drávucz Mihály		Követő lap:	3
			Engedély szám: V-T 20-219		Szoftver:	WSCAD

Méret: ma x szé x mé
842 x448 x178 mm

Védettség: IP65
IK09

Feliratok:

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "1E" elosztó
- 3 Főkapcsoló

Szerelési magasság: alsó széle +0,8 m a padlóvonál felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei										
Változások			Tervező: PROFI-VILL '94 Kft. Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389 VILLAMOS TERV "1E" jelű elosztó				Terv szám:			
Jel	Dátum	Név					2018/34			
							Lapok száma:	3	Dátum:	2018.10.07
							Lap:	3	Rajzszám:	VE-02
							Előző lap:	2	Fájl név:	1Eelosztó
Tart.: Szekrény terv			Tervező:	Drávucz Mihály	Engedély szám:	V-T 20-219	Követő lap:		Szoftver:	WSCAD