


LEÁGAZÁS SZÁM		0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS		BETÁPLÁLÁS fogyasztásmérőtől	Tűlfesz. védelem "B+C" fokozat	"1E" jelű elosztó	"2E" jelű	"CSZ" csatl. tábla 1 kör	"CSZ" csatl. tábla 2 kör	Szennyvíz átemelő gyári vez. szekrény	Tartalék	
TELJESÍTM. [kW]				15		8	8	2,2		
ÁRAMERŐSSÉG [A]		3 x 63A								
KISAUTOMATA										
BIZTOSÍTÓ		TYTANII 3 x 50A								
KAPCSOLÓ		3P 100A terhelés kapcsoló								
HŐKIOLDÓ		munkaáramú távkioldás								
VEZETÉK	TIPUS	NAYY		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		
	KER.(mm ²)	4 x 50		5 x 10	5 x 10	5 x 6	5 x 6	5 x 2,5		

Változások			Tervező: PROFI-VILL '94 Kft.		Terv szám: 2018/34	
Jel	Dátum	Név	Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389 VILLAMOS TERV "FE" jelű főelosztó		Lapok száma: 4	Dátum: 2018.10.07
					Lap: 1	Rajzszám: VE-01
					Előző lap:	Fájl név: FEelosztó
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező: Drávcz Mihály	Engedély szám: V-T 20-219	Követő lap: 2	Szoftver: WSCAD


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

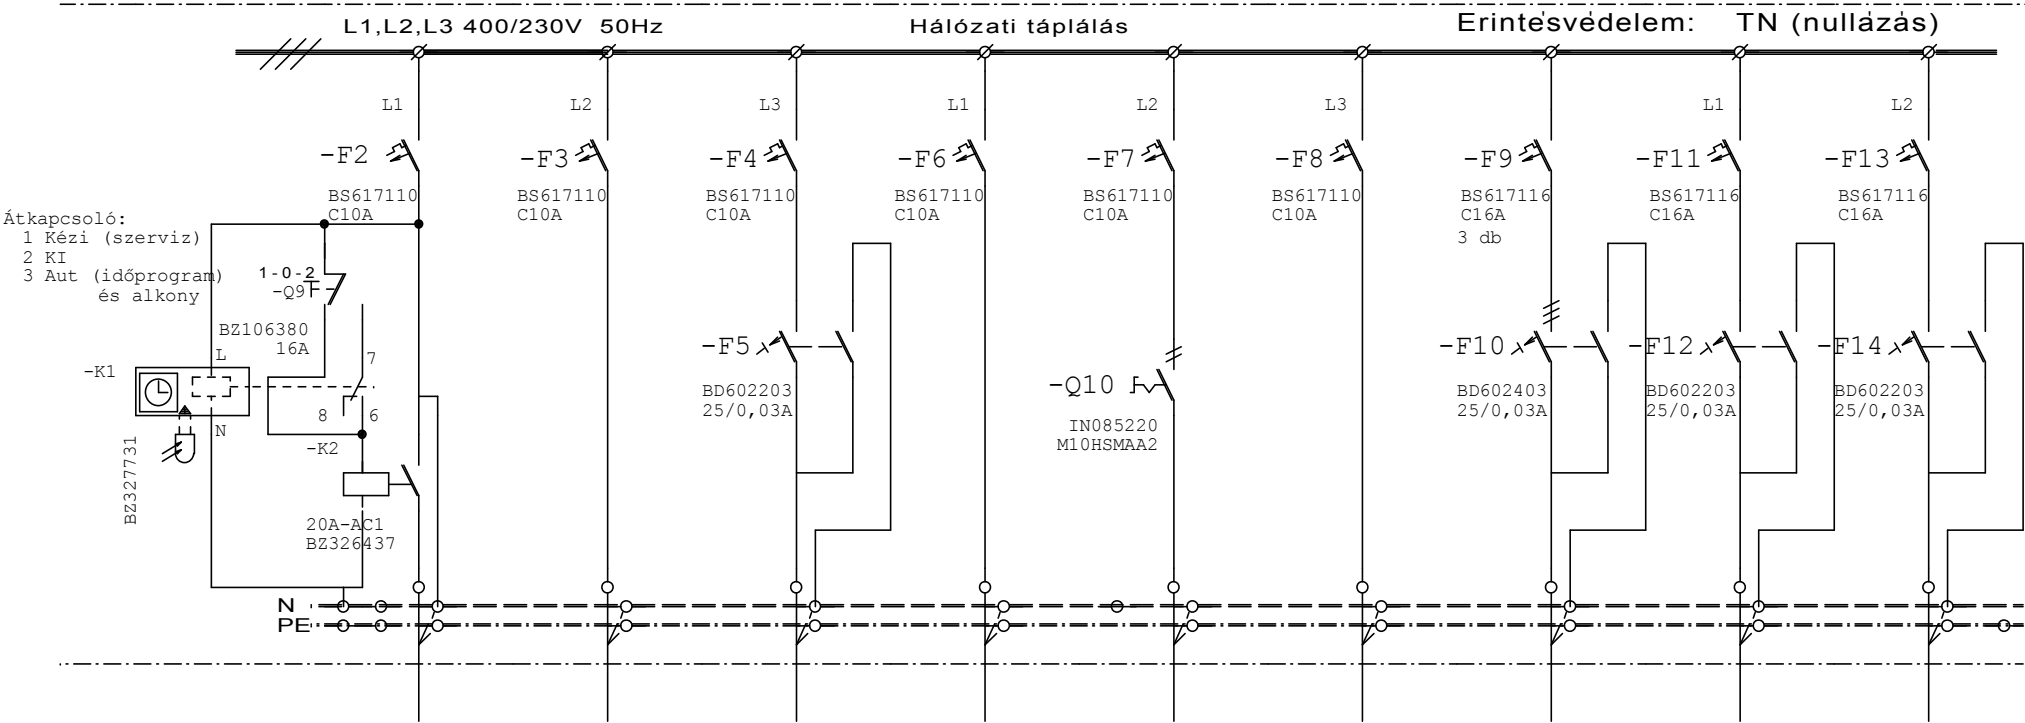

LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS	Térvilágítás épületen	WC-blokk gépészet világítás	Iroda-öltöző dolgozói mosdó világítás	Külső világítás	Kijáratmutató világítás +biztonsági vil	Pisszuár infraöblítő	Iroda-öltöző 230V-os dugalj	általános 230V-os dugalj	Gázkazán 1 fűtésvezérlő
TELJESÍTM. [kW]	0,4	0,8	0,8	0.3	0,2	0,5	3 x 1,5	1,5	1,5
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6 kA	3x1p "C16A"	1p "C16A" 6 kA	1p "C16A" 6 kA
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ	modul kontaktor 2z/230V/20A		ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A		2p 20A modulós forgó		ÁVK (RCD) 4p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	H05VV-F (MT)	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
	KER.(mm ²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	5 x 2,5	3 x 2,5


A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei									
Változások			Tervező:				Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	PROFI-VILL '94 Kft.				2018/34		
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár,Rét u. 58/A				Lapok száma: 4		
			LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC				Dátum: 2018.10.07		
			H-8868 Letenye,Béci-patak, hrsz.: 389				Lap: 2		
			VILLAMOS TERV				Rajzszám: VE-01		
			"FE" jelű főelosztó				Előző lap: 1		
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező: Drávcz Mihály				Fájl név:FEelosztó		
			Engedély szám: V-T 20-219				Követő lap: 3		
							Szoftver: WSCAD		

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

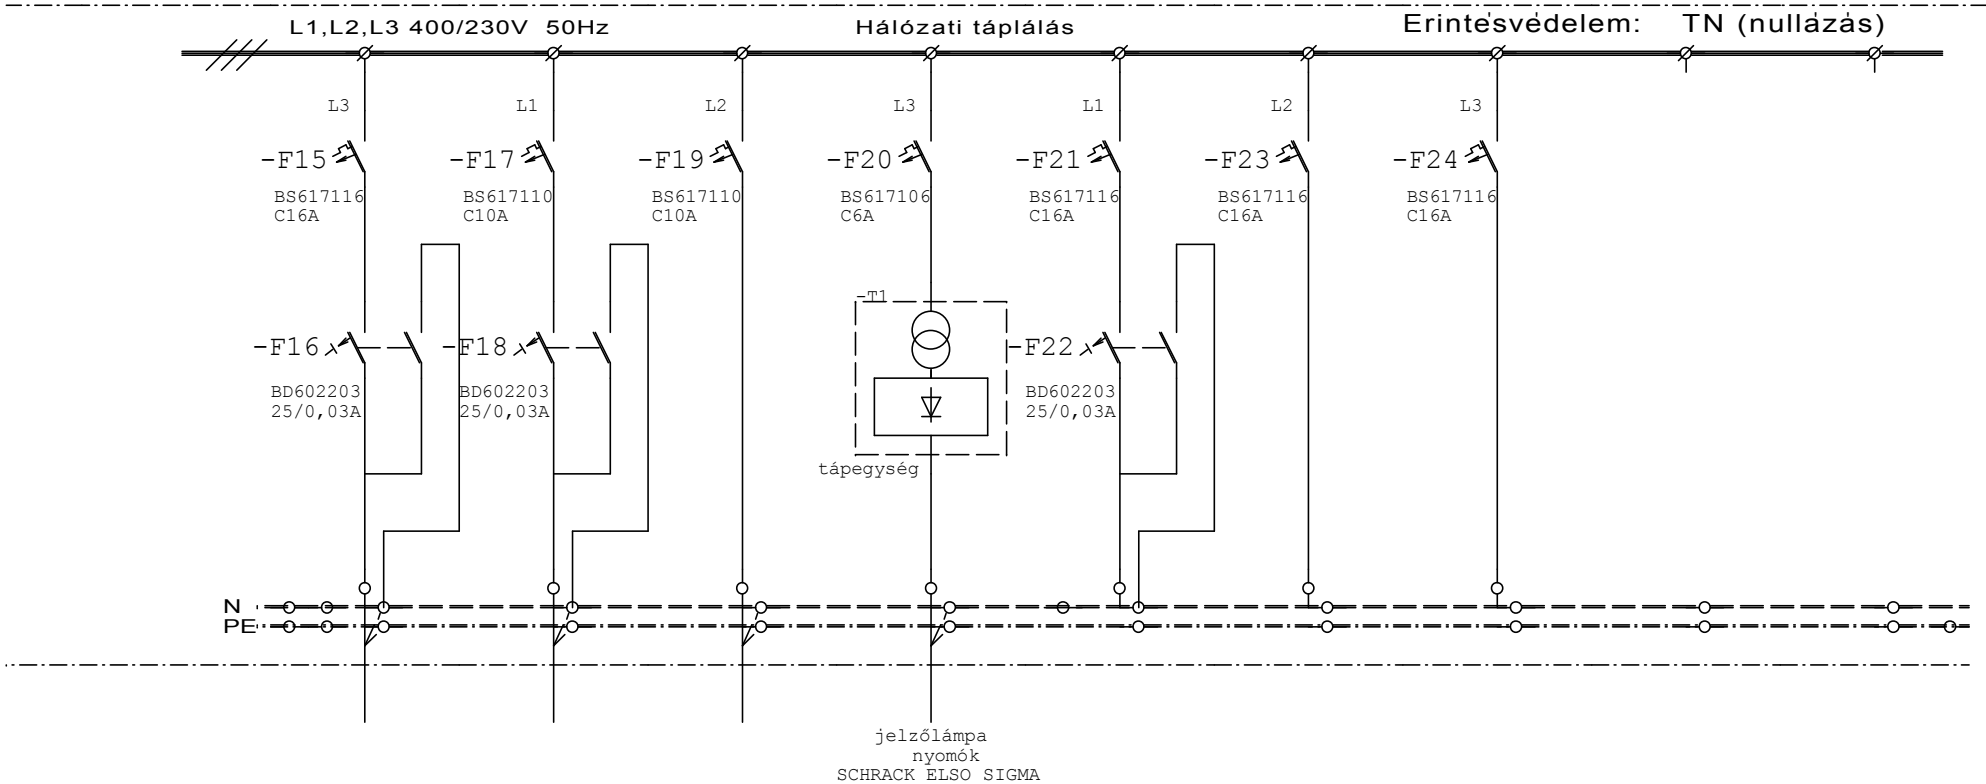

LEÁGAZÁS SZÁM	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MEGNEVEZÉS	Gázkazán 2	padlófűtés vezérlő	Riasztó központ	Akadálymentes WC vészjelzés	Tartalék	Tartalék	Tartalék		
TELJESÍTM. [kW]	0,8	0,6	0,5						
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	1p "C16A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C10A" 6kA	1p "C6A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA	1p "C16A" 6kA		
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A	ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A			ÁVK (RCD) 2p 25/0,03A				
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J				
	KER.(mm²)	3 x 2,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5				

Változások			A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei			
Jel	Dátum	Név	Tervező:		Terv szám:	
			PROFI-VILL '94 Kft.		2018/34	
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár,Rét u. 58/A		Lapok száma:	4
			LETENYE VÁROS TERMELOI PIAC		Dátum:	2018.10.07
			H-8868 Letenye,Bécsi-patak, hrsz.: 389		Lap:	3
			VILLAMOS TERV		Rajzszám:	VE-01
			"FE" jelű főelosztó		Előző lap:	2
Tart.: Egyvonalas vázlat			Tervező:		Fájl név:	FEelosztó
			Drávucz Mihály		Követő lap:	4
			Engedély szám: V-T 20-219		Szoftver:	WSCAD

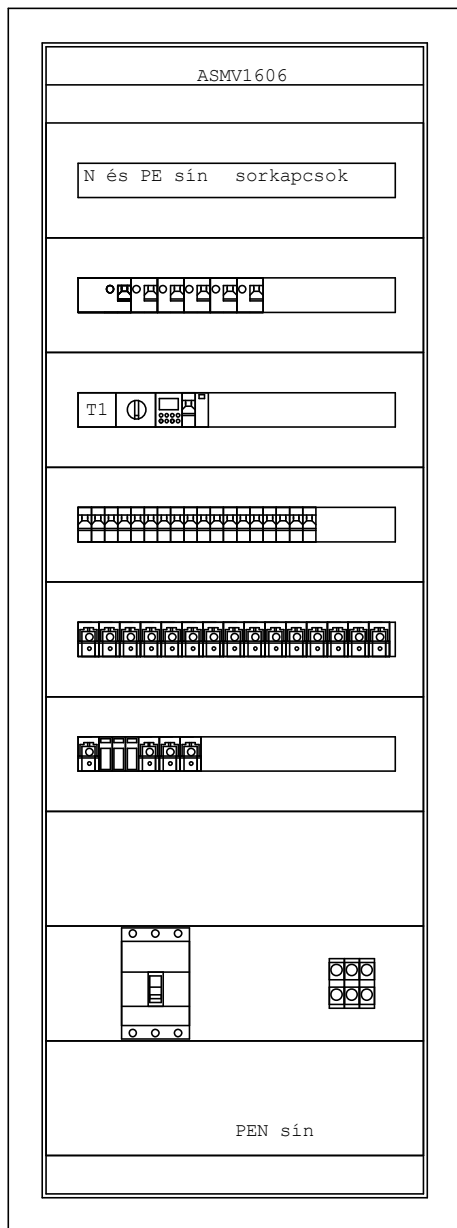

Schrack
KS160640 állószekrény, ajtóval
100 mm magas lábazattal
ASMV1606 installációs betéttel

Méret: ma x szé x mé
1600 x 600 x 400 mm

soronként 24 KE,

Védettség: IP55

Érintésvédelem: I. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

1 Vigyázz 400V!

2 "FE" elosztó

3 Tűzvédelmi főkapcsoló

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező:			Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	PROFI-VILL '94 Kft.			2018/34		
			Projekt: SEBREK Kft Dombóvár, Rét u. 58/A			Lapok száma: 4		Dátum: 2018.10.07
			LETENYE VÁROS TERMELŐI PIAC			Lap: 4		Rajzszám: VE-01
			H-8868 Letenye, Béci-patak, hrsz.: 389			Előző lap: 3		Fájl név: FE
			VILLAMOS TERV					
			"FE" jelű főelosztó					
Tart.: Szekrény terv			Tervező:	Engedély szám:	Követő lap:			Szoftver:
			Dr. Árvucz Mihály	V-T 20-219				WCAD